

## PM

UPPDRAG Avfall Kv Skeppet	UPPDRAGSLEDARE Magnus Thulin	DATUM 2018-04-05
UPPDRAGSNUMMER 1157795000	UPPRÄTTAD AV Magnus Thulin	

### 1. Avfallsmängder

Vid dimensionering av avfallsmängder används ett genomsnitt framtaget av branschorganisationen Avfall Sverige. Genomsnittligt hushåll är 80m<sup>2</sup> och har 2.1 boende. Utformning av lägenheter i Kv Skeppet speglar detta snitt och behöver inte räknas om. Kv Skeppet 12 består av 19st lägenheter.

*Tabell 1, dimensionerande avfallsmängder per hushåll, Avfall Sverige*


Fraktion	liter per vecka
Utsorterat brännbart	70
Matavfall	20
Tidningar	15
Wellpapp	25
Plastförpackningar	10
Pappersförpackningar	12
Metallförpackningar	2
Färgat glas	2
Ofärgat glas	1

*Tabell 2, Avfallsmängder och antal kärl för Kv Skeppet 12*


Fraktion	kubikmeter per vecka	Kärlstorlek	Antal
Brännbart	1,33	660	3
Matavfall	0,38	140	3
Tidningar	0,29	370	1
Wellpapp	0,48	660	1
Plastförpackningar	0,19	370	1
Pappersförpackningar	0,23	370	1
Metallförpackningar	0,04	140	1
Färgat glas	0,04	140	1
Ofärgat glas	0,02	140	1

## 2. Kärthantering

Kärthantering är det insamlingsystem som bedöms som genomförbart för fastigheten. Kärll placeras i miljörum inne i fastigheten. Att dimensionera miljörummet för att även inrymma förpackningar gör det möjligt för framtida fastighetsägaren att erbjuda den tjänsten vilket medför en bättre service för de boende. Att erbjuda källsortering av förpackningar är dock frivilligt.

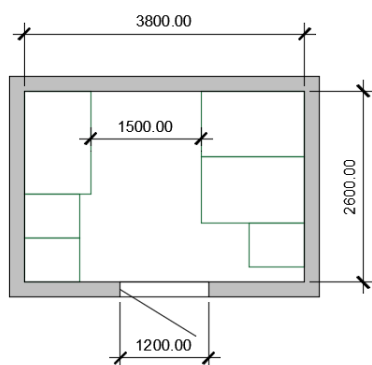

Figur 1, Exempel miljörum enbart för matavfall och restavfall, Kv Skeppet 12

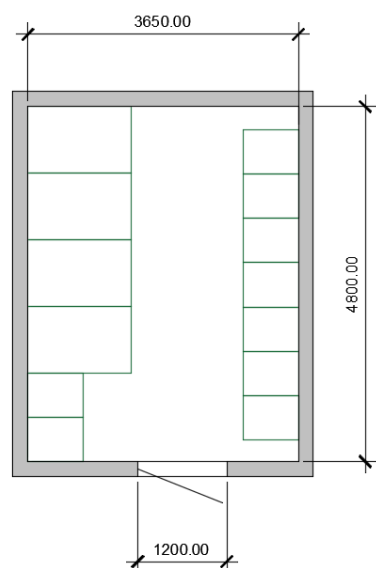

Figur 2, Exempel miljörum för mat och restavfall samt förpackningar, Kv Skeppet 12


2 (3)

PM  
2018-04-05

### 3. Övrigt avfall

I det fall insamling av förpackningar inte erbjuds i fastigheten hänvisas de boende till närmaste återvinningsstation. För övrigt avfall hänvisas till kommunens återvinningscentral.

### 4. Hämtförhållanden

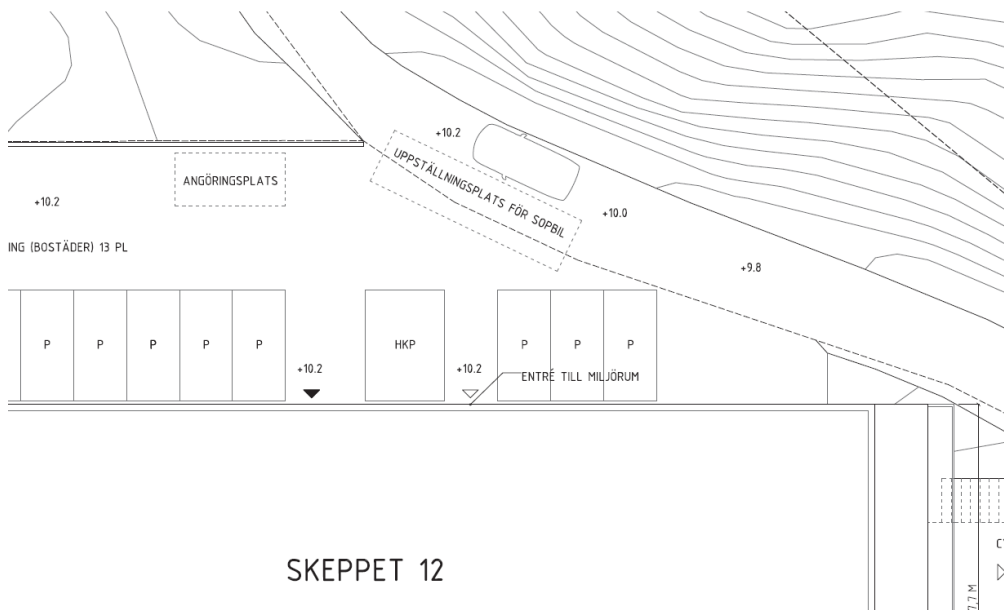

SKEPPET 12

Uppställning av sopbil sker så att personbilar kan passera under tömning. Tömning beräknas ske en gång per vecka. Om även förpackningar ska hämtas kan transporterna bli avsevärt fler beroende på hur insamlingen handlas upp.

Dragavstånd från miljörum till angöringsplats är med god marginal under 50m. Lutning understiger 1:12. Vändmöjlighet för sopbil finns.