


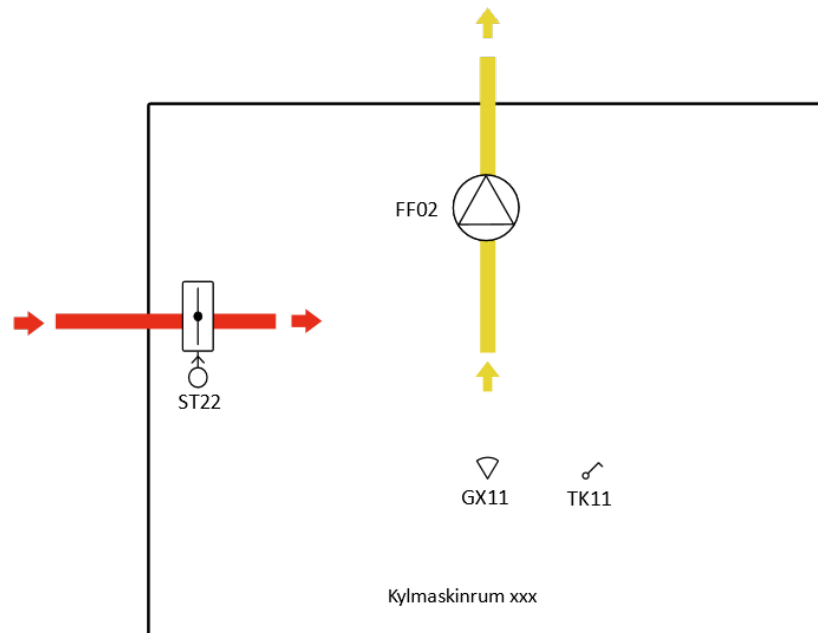

FF02

SO11

AS01

				Plats för företagslogga	 DANDERYDS KOMMUN	Fastighet Objekt 999 OBJEKT-BYGGNAD FF02 Ventilation Betjäningsområde Klassrum del x plan x-y	Driftkort 55-04 System 999-9999-999-FF02 (OBJEKT-BYGGNAD-RUMSNR)
				Projektnummer 0000	Status Exempel Driftkort		
Rev	Ändring avser	Datum	Sign	Konstruktör SG/CE	Datum 20xx-xx-xx		Sida 1 av 3

FUNKTIONSÖVERSIKT

Betjäna xxx

Placering: Rum xxx

FF02 styrs från apparatskåp ASxx.

STYRNING

Manöver FF02

Via Serviceomkopplare SO11 (HAND-0-AUTO) kan FF02 startas och stoppas.

Fläkten kan manövreras via omkopplare på OP-panel med lägena "HAND-0-AUTO".

I läge HAND är fläkten i kontinuerlig drift i läge AUTO är fläkten i drift när köldmedielarm via FF02-GX11 eller när tryckknapp FF02-TK11 är till.

Hastighetsreglering

FF02

FF02 styrs on/off vid behov. Vid indikerat köldmedieläckage vid GX11 öppnar spjäll ST21 och sedan styrs FF02 att starta och varva upp till maxflöde och larm utgår till ASxx.

Fläkten stoppas efter kvitterat larm.

Vid intryckt tryckknapp för arbete inom kylmaskinrum så öppnar spjäll ST21 och sedan styrs FF02 att starta och varva upp till maxflöde

INDIKERINGAR

Objekt	Funktion	Anm.
FF02	Fläkt	Till/Från.
ST22	Spjäll	Till/Från.

				Plats för företagslogga	 DANDERYDS KOMMUN	Fastighet Objekt 999 OBJEKT-BYGGNAD FF02 Ventilation Betjäningsområde Klassrum del x plan x-y	Driftkort 55-04 System 999-9999-999-FF02 (OBJEKT-BYGGNAD-RUMSNR)
				Projektnummer 0000	Status Exempel Driftkort		
Rev	Ändring avser	Datum	Sign	Konstruktör SG/CE	Datum 20xx-xx-xx		Sida 2 av 3

LARM

Objekt	Förklaring	Inst.	Förd r.	Klass	Anm.
FF02	Driftfel			B	
FF02	Lång Drifttid			B	
FF02	Handkörning			B	
FF02	Säkerhetsbrytare i fel läge			B	
FF02-GX11	köldmedielarm			A	
FF02-ST21	Spjäll i fel läge.			B	

				Plats för företagslogga	 DANDERYDS KOMMUN	Fastighet Objekt 999 OBJEKT-BYGGNAD FF02 Ventilation Betjäningsområde Klassrum del x plan x-y	Driftkort 55-04
							System 999-9999-999-FF02 (OBJEKT-BYGGNAD-RUMSNR)
							Sida 3 av 3
Rev	Ändring avser	Datum	Sign	Konstruktör SG/CE	Datum 20xx-xx-xx		