


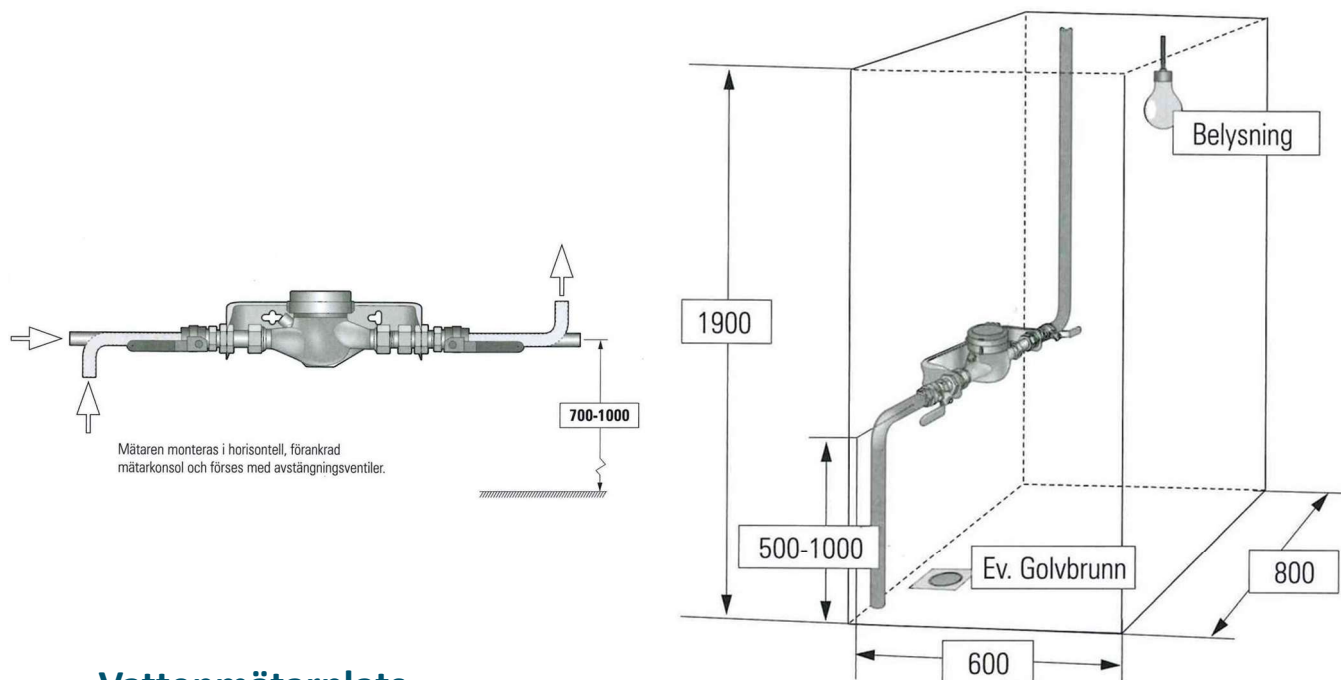

Vattenmätarplats

Utrymmet för vattenmätaren ska uppfylla gällande funktions- och säkerhetskrav för att installation eller utbyte ska kunna genomföras.

Placering och montering

- Mätaren bör placeras ungefär 500–1 000 mm över golvnivå.
- Godkänd vattenmätarkonsol med skjutbar hylsa, monterad på vägg eller annan stabil konstruktion.
- Rör och kopplingar ska vara hela och fria från rost.

Avstängningsventiler

- Två ventiler, en på varje sida.
- Ska vara lättmanövrerade och kunna stängas helt.
- Trasiga ventiler ska bytas innan arbete.

Tillgänglighet

- Mätare och ventiler ska vara lätt åtkomliga.
- Platsen ska vara fri från hinder och väl belyst.
- Det bör finnas plats för en hink under mätaren.
- Vägg och golv bör tåla spill.

Övrigt

- Ingen elektrisk jordning får vara ansluten till vattenröret.

I Danderyds kommun har vi digitala vattenmätare.

Mer information finns i Kommunala föreskrifter om användning av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (KFVA) på www.danderyd.se

Skisser visar utrymmeskrav för mätare med Q3 2,5, 4, 10 och 16

